


Maßzeichnung / Dimensioned drawing

Maße in cm / Dimensions in cm

unverbindliches Einbauschema / non binding installation scheme

Be- und Entlüftung DN 100
Aeration and ventilation DN 100

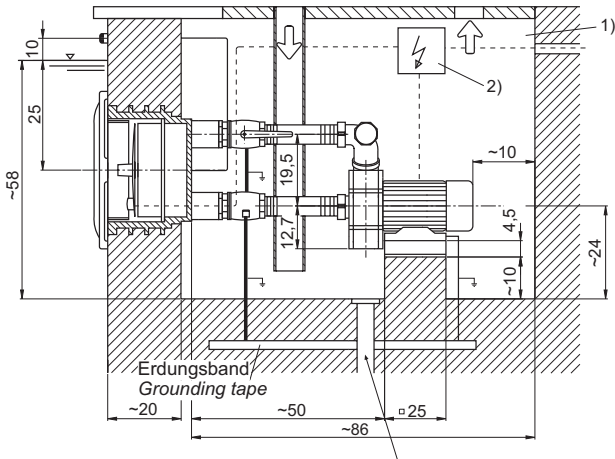

Ausreichend dimensionierter Ablauf erforderlich.
A sufficiently dimensioned drainage must be foreseen.

- 1) Schachtbreite min. 70 cm
Shaft width min. 70 cm
- 2) Schaltanlage in trockenem Raum montieren
Switchboard unit to be installed in a dry location

Zeichnungs-Nr.: 23.0.022.1